

IUPS-401

400 VA

- Integrierte USV
- USB-Schnittstelle
- Reboot-Funktion

Die USV IUPS-401 ist im Gegensatz zu herkömmlichen unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den Einbau in den PC gedacht. USV und PC bilden dadurch eine platzsparende und kompakte Einheit. Die IUPS-401 lässt sich einfach in einen Laufwerksschacht einbauen und ist in der Handhabung absolut bedienerfreundlich. Über die Schnittstelle und mittels der USV-Management-Software „UPSilon 2000“, wird der Rechner bei Netzausfall heruntergefahren und ausgeschaltet.



Schwarze Frontblende im Lieferumfang



Technische Daten

Leistung	400 VA / 240 W		
Eingangsspannung	230 VAC ±15 %		
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz ±5 %		
Ausgangsspannung	230 VAC ±15 %		
Ausgangsfrequenz	50 / 60 Hz ±1 %		
Ladezeit	Ca. 8 Std. (90 % Ladung)		
USV-Klassifizierung / Kurvenform	VFD / Rechteck		
Schutzfunktionen	Überlastschutz: USV-Betrieb: 100...120 %, Alarm / 120...190 %, Abschaltung Netzbetrieb: Sicherung Übertemperaturschutz: Abschaltung		
Umschaltzeit	<6 ms		
Überbrückungszeit	100 W / 166 VA Last	ca. 5 Minuten	180 W / 300 VA Last ca. 2...3 Minuten
Schnittstelle	USB für USV-Management-Software		
Sicherheit / EMV	EN62040-1-1 / CE / EN62040-2		
Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C		
Lagertemperatur	-15...+55 °C		
Abmessungen (BxTxH)	146 x 253 x 42 mm ±0,5 mm		
Gewicht	2,75 kg		

Produktspezifische Daten

Umschaltswelle Netz- / USV-Betrieb	190 VAC ±5 %		
Umschaltswelle in den USV-Betrieb bei Überspannung am Eingang	248 VAC ±5 %		
Batterietyp	2 x 6 V / 3 Ah, Blei-Gel, wartungsfrei		
Geräuscentwicklung	<35 dbA		
Lastsensor	Abschaltung bei <20 Watt		
Taste	Alarmton ausschalten: ca. 1 Sek. drücken USV ausschalten: ca. 4 Sek. drücken USV einschalten: (Kaltstart, ohne Netz), ca. 2 Sek.		
USV-Management-Software	UPSilon 2000 und internes USB-Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten: WIN 98, NT, 2000, 2003, XP, ME, Vista, 7, Novell NetWare®, LINUX, FreeBSD, weitere auf Anfrage		
Reboot-Funktion	Keht während eines Netzausfalls und der schon eingeleiteten Shutdown-Phase von Windows® die Netzspannung wieder zurück, so schaltet die USV (nach Ablauf der Shutdown-Zeit) den PC aus und nach ca. 30 Sekunden wieder ein (BIOS-Einstellungen des Mainboards beachten)		

Bei Einlagerung soll die USV spätestens nach 6 Monaten nachgeladen werden.


Statusanzeige und Alarm

Statusanzeige	Alarm	Alarmton abschaltbar	LED
USV-Normalbetrieb	–		grün
Batterieladung (Netzbetrieb)	–		grün blinkend
USV-Batteriebetrieb	2 Beep alle 3 Sek.	ja	rot blinkend
USV-Batteriebetrieb (Batterie schwach)	4 Beep pro Sek.	nein	rot blinkend (schnell)
Überlast (Netzbetrieb)	Dauerton	nein	rot
USV-interner Fehler	8 Beep pro 2 Sek., 2 Sek. Ruhe	nein	rot blinkend (schnell)
Übertemperatur	8 Beep pro 2 Sek., 2 Sek. Ruhe	ja	rot blinkend (schnell)
Batterie defekt	–		rot blinkend (schnell)

Lieferumfang

- 1 USV-Gerät IUPS-401
- 1 Slotblech mit USB-Platine
- 1 Netzkabel
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 CD mit Software UPSilon 2000
- 1 internes USB-Kabel
- 1 Verbindungskabel (USB-Platine zu USV)
- 1 Schwarze Frontblende
- 1 Externes USB-Kabel 2.0, A-/B-Stecker / 500 mm

Gehäuse-Zeichnung IUPS-401

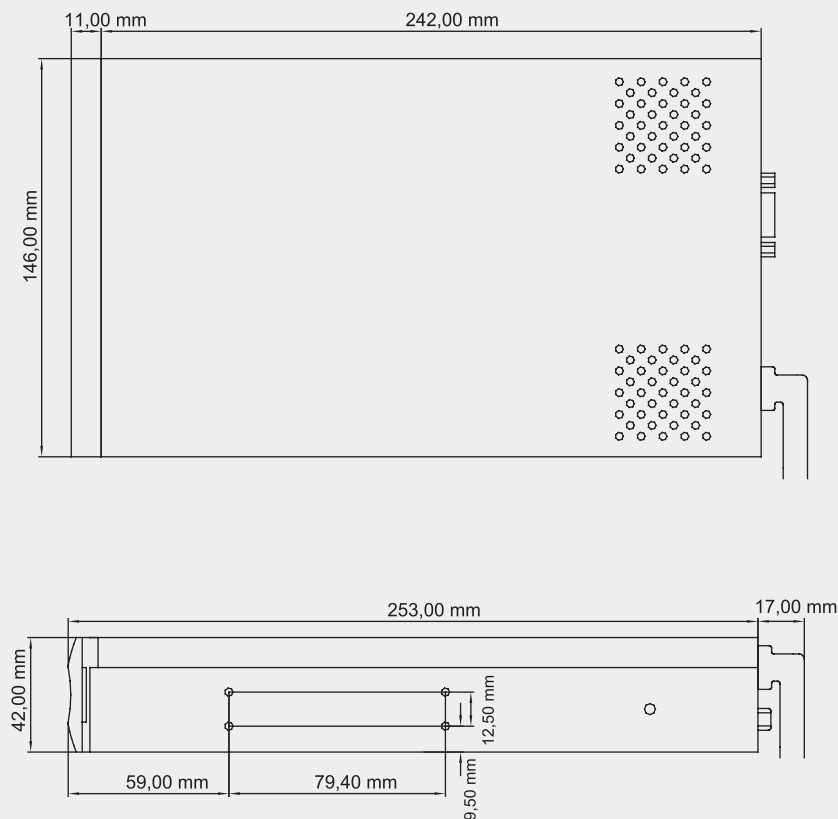

Toleranz $\pm 0,5$ mm